


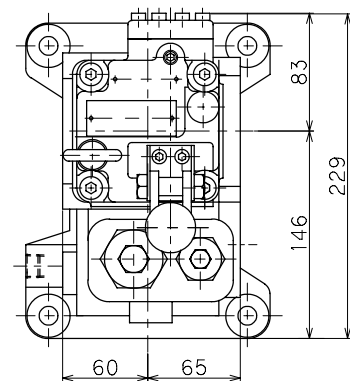

CIRCUIT DIAGRAM
回路図

P1

AB X Y

100μF



100Ω

100V

DR G PT

2. NEUTRAL SYMBOL
中立記号

A		A·B BLOCK
C		A·B OPEN
L		A OPEN
M		B OPEN
F		A·B·Dr OPEN

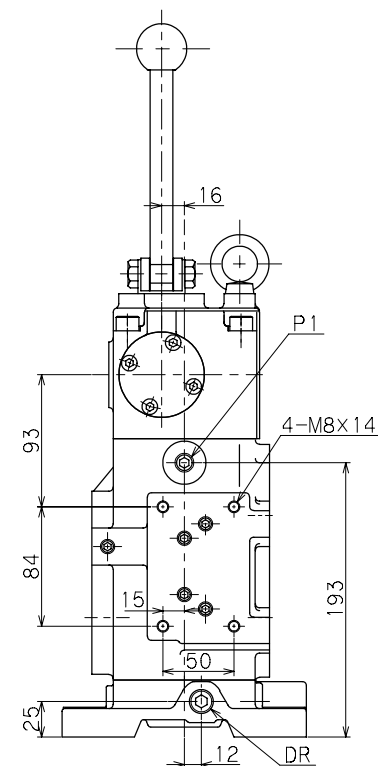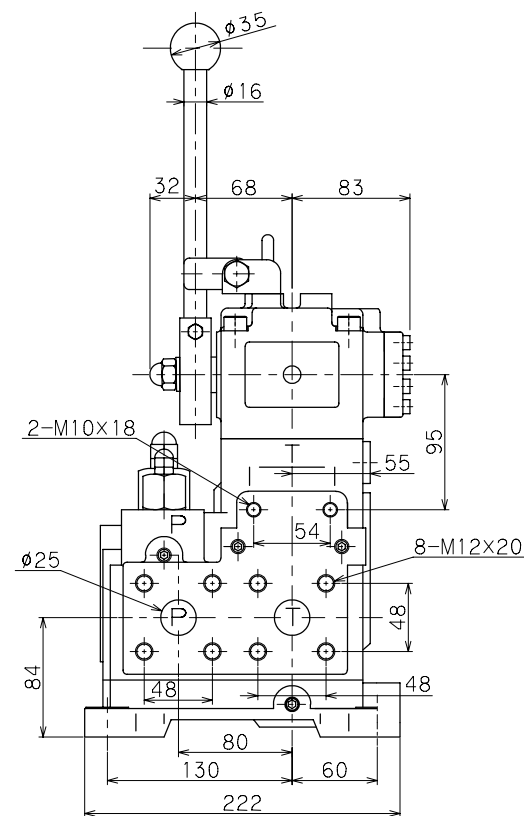

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 49~98N・m
配管フランジボルト (M12・SCM) の締付トルクは49~98N・mです

HISTORY 変歴		配管フランジホルド (M12・SCM) の締付トルクは49~98N・mです													
6	5面図に変更する	2023.10.31	太田	3	単位系変更する	1999.08.31	荒巻	3RD ANGLE PROJECTION DIMENSION mm.					DATE DWG. 1998.01.15	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
5	流量レンジ設計変更する	2013.01.11	大川	2	単位変更する	1997.01.15	荒巻	SCALE 尺度	APPROVED 承認	CHECKED 検閲	DRAWN 製図	DESIGNED 設計	DYDEN CORPORATION 大電株式会社	DWG. NAME 図面名称	MSVSS-08※-※
4	S1単位に変更する	2000.05.18	荒巻	1	設計変更する	1995.10.13	荒巻	/			OKAWA	OKAWA		DWG. No. 図面番号	51A109-6